

Управление водными ресурсами

В АО «Интергаз Центральная Азия» разработана и внедрена Документированная процедура «Управление водными ресурсами», на основании которой утвержден План мероприятий по возможному сокращению использования, сокращению сброса нормативно очищенной воды при транспортировке 2025–2029 гг.

Подписано Заявление о приверженности рациональному управлению водными ресурсами «8 Водных принципов» <http://www.intergas.kz/ru/ugravleniye-vodnyimi-resursami/>.

Забор воды производится из подземных источников на КС-11, КС-14 УМГ «Актобе», КС-5, ПХГ «Акыртобе» УМГ «Тараз», ПХГ Полторацкое, КС-Самсоновка УМГ «Шымкент», Уральское ЛПУ, Чижинское ЛПУ УМГ «Уральск». Из Пятимарского водоснабжающих организации на договорной основе. остальные объекты вода поставляется водоснабжающими организациями на договорной основе.


За 2023 год добыто воды – 372,114 тыс. м3, из них передано населенным пунктам 250,782 тыс.м3. От водоснабжающих организаций получено – 447,044 тыс.м3, из них техническая вода для полива 361,147 тыс. м3;

За 2024 год добыто воды – 366, 621 тыс. м3, из них передано населенным пунктам 257,824 тыс.м3. От водоснабжающих организаций получено – 472,086 тыс.м3, из них техническая вода для полива 389, 004 тыс. м3;

За 2025 год добыто воды –349,2 тыс. м3, из них передано населенным пунктам 236,23 тыс.м3. От водоснабжающих организаций получено – 486,9 тыс. м3, из них техническая вода для полива 389, 004 тыс. м3.

АО «Интергаз Центральная Азия» не осуществляет сброс загрязненных вод в поверхностные водоемы.

Удельные величины хозяйственно-питьевого водопотребления на транспортировку природного газа по МГ (ТПР): 2023год – 19,3 м3/млрд.м3*км, 2024 год – 12,6 м3/млрд.м3*км; 2025 год – 13,4 м3/млрд.м3*км.

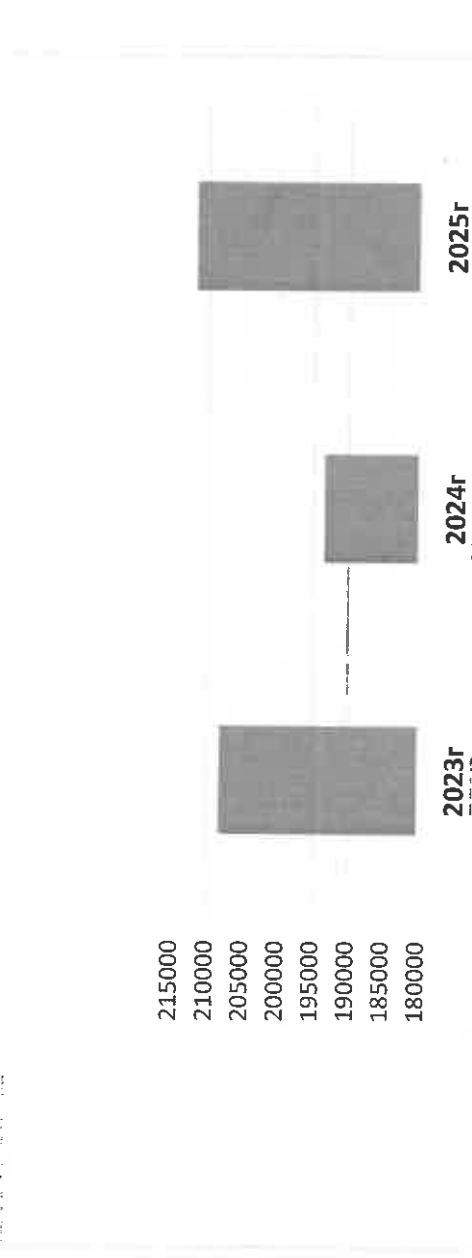

Анализ водопотребления по филиалам показывает снижение водопотребления в 2024 году по филиалу УМГ «Атырау» из-за последствий паводков и останова работы компрессорных станций. По филиалу на снижение потребления воды в 2024 году повлияли ремонт санитарно-бытовых помещений и ремонт сантехнических приборов в ЛПУ.